




Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Laufbreite von Spindeltreppen

Wie muss die Laufbreite von Spindeltreppen für die Feuerwehr ausgebildet werden?

Antwort:

Die nutzbare Laufbreite für Einsatzkräfte der Feuerwehr zur sicheren Realisierung des zweiten Rettungsweges bei Spindeltreppen, muss mindestens 60 cm betragen. Somit werden Spindeltreppen mit einem Gesamtdurchmesser von ca. 150 cm ausführbar.

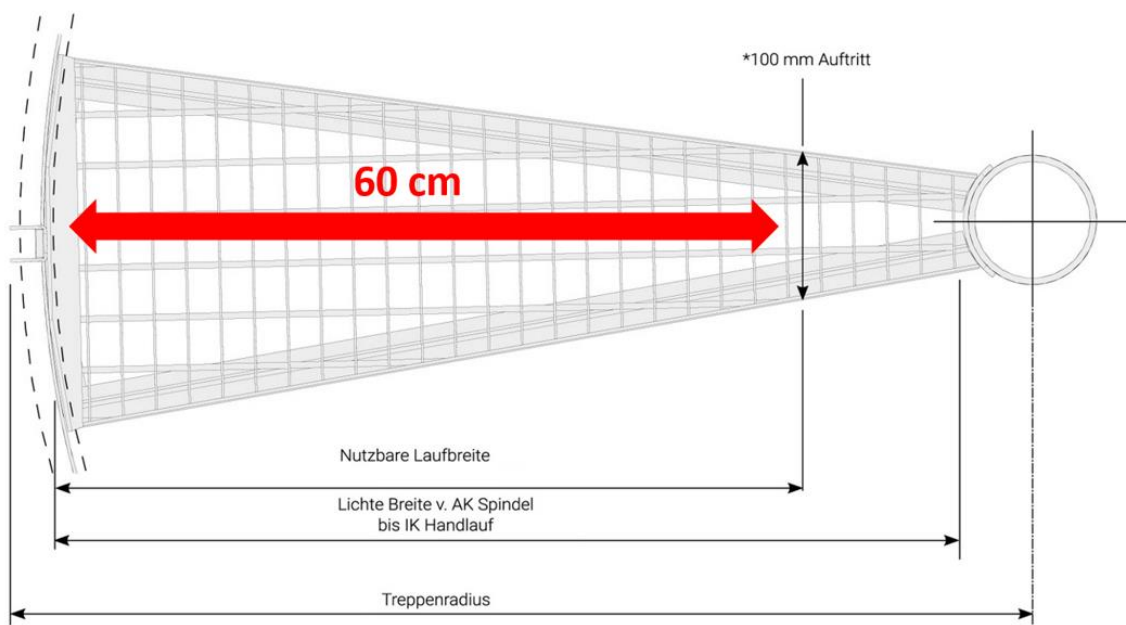

Siehe Entscheidungshilfen Oberste Bauaufsicht Berlin § 33 Seite 27:

<https://www.berlin.de/sen/bauen/baurecht-und-bauplanung/bauaufsicht/entscheidungshilfen/>

Beispiel

